


渋川市北橋町真壁1546-1 発電所

System Simulation

グラフ

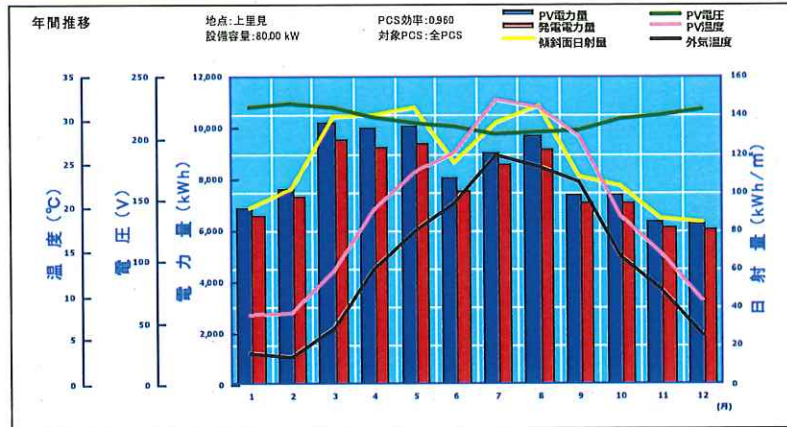

設置データ

*システム情報

設備容量 80.00kW

回路構成 9直3並×2台
7直4並×7台

太陽電池メーカー JINKO SOLAR


型式 JKM320M-60H

架台角度 10度

設置枚数 250枚

アレイ間隔 2659mm(ソフト推奨)

*地点 群馬県 上里見

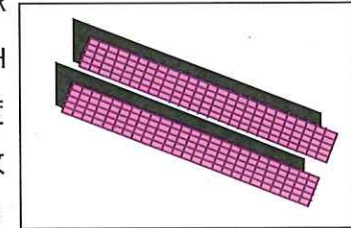

月別データ

【年報】

| 項目 | 傾斜面日射量 | 発電電力 | PV電圧 | PV電流 | PV温度 | 外気温度 |
|------|--------------------|-----------|--------|--------|-------|-------|
| 単位 | kWh/m ² | kWh | V | A | ℃ | ℃ |
| 1月 | 91.55 | 6,631.36 | 226.42 | 98.05 | 7.92 | 3.73 |
| 2月 | 101.88 | 7,352.86 | 228.55 | 110.51 | 8.29 | 3.14 |
| 3月 | 139.65 | 9,602.61 | 225.41 | 123.11 | 12.94 | 6.56 |
| 4月 | 140.57 | 9,287.20 | 218.69 | 116.27 | 19.83 | 13.19 |
| 5月 | 144.65 | 9,427.50 | 213.93 | 108.20 | 24.17 | 17.56 |
| 6月 | 116.30 | 7,597.80 | 210.22 | 87.84 | 26.34 | 20.85 |
| 7月 | 136.94 | 8,634.51 | 204.19 | 100.24 | 32.49 | 26.24 |
| 8月 | 145.71 | 9,218.20 | 205.75 | 112.69 | 31.61 | 24.95 |
| 9月 | 108.93 | 7,111.13 | 207.65 | 95.92 | 28.32 | 23.17 |
| 10月 | 103.61 | 7,118.98 | 216.12 | 97.61 | 19.35 | 14.62 |
| 11月 | 87.44 | 6,146.33 | 219.48 | 94.04 | 15.06 | 10.93 |
| 12月 | 84.72 | 6,072.77 | 223.71 | 93.06 | 9.76 | 5.89 |
| 最大値 | 145.71 | 9,602.61 | 228.55 | 123.11 | 32.49 | 26.24 |
| 最大期間 | 8月 | 3月 | 2月 | 3月 | 7月 | 7月 |
| 平均値 | | | 216.68 | 103.13 | 19.67 | 14.24 |
| 積算値 | 1,401.98 | 94,201.25 | | | | |

シミュレーション結果

■ 年間発電量 94,201 kWh

■ 年間原油換算削減量 24,210 [L]

■ 年間二酸化炭素削減量 48,231

*実際の発電電力は、その年の気象条件、周辺環境などにより大きく変化する場合があります。本シミュレーションは発電量を保証するものではありません。あくまで目安としてお使いください。

